



топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

УТВЪРДИЛ:

инж. Боян Паунов

Директор дирекция „Експлоатационна дейност”

„Топлофикация София” ЕАД


ОБОБЩЕНА РЕЖИМНА КАРТА

ЗА

ЦЕНТРАЛНО КОЛИЧЕСТВЕНО-КАЧЕСТВЕНО РЕГУЛИРАНЕ В ТОПЛОФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ГР. СОФИЯ

1. Температурен график за отоплителен сезон 2018/2019

Т вн. приведена °C	Т под. максимална °C	Т под. минимална °C	Т вн. приведена °C	Т под. максимална °C	Т под. минимална °C
20	65	65	0	106	67
19	65	65	-1	110	69
18	65	65	-2	114	71
17	65	65	-3	118	73
16	65	65	-4	122	75
15	65	65	-5	126	77
14	65	65	-6	130	79
13	65	65	-7	134	81
12	65	65	-8	138	83
11	65	65	-9	142	85
10	65	65	-10	146	88
9	69	65	-11	150	90
8	73	65	-12	154	92
7	77	65	-13	158	94
6	81	65	-14	162	96
5	85	65	-15	166	98
4	89	65	-16	170	100
3	93	65			
2	98	65			
1	102	65			

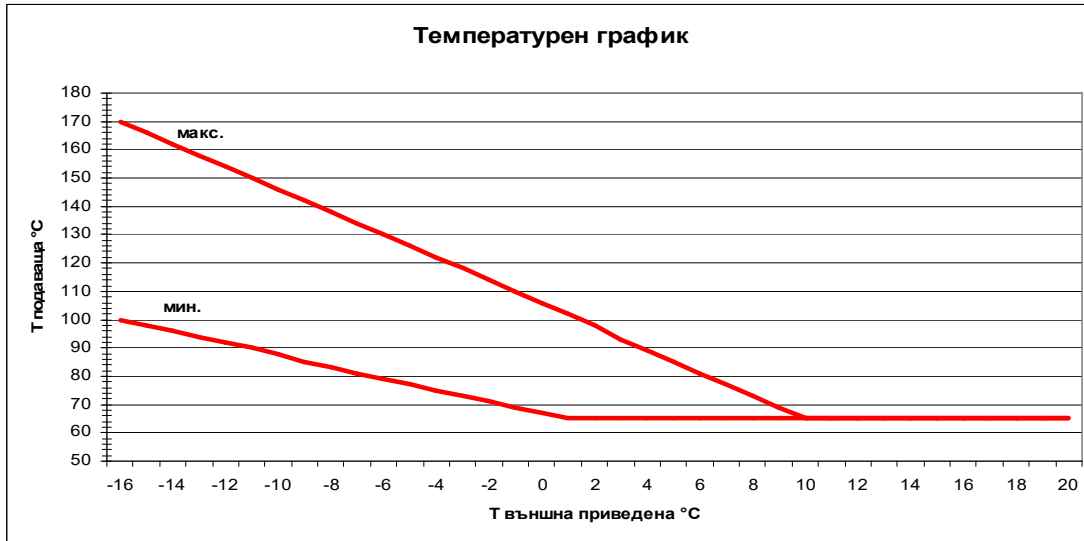

2. Хидравличен режим за отоплителен сезон 2018/2019

	Подаващо налягане		Връщащо налягане	
	P1 мин.	P1 макс.	P2 мин.	P2 макс.
	MPa	MPa	MPa	MPa
ТЕЦ "София"				
I градска м-ла	0,84	1,05	0,20	0,31
II градска м-ла	0,84	1,05	0,20	0,31
III градска м-ла	0,84	1,05	0,20	0,31
IV градска м-ла	0,79	1,05	0,20	0,31
V градска м-ла	0,79	1,05	0,24	0,38
Инд. водна м-ла	0,57	0,63	0,25	0,31
ТЕЦ "София Изток"				
III искърска м-ла	0,95	1,23	0,18	0,26
IV искърска м-ла	0,95	1,23	0,18	0,26
ОЦ "Земляне"				
Западна м-ла	0,50	1,17	0,22	0,28
Западна "А" м-ла	0,50	1,17	0,22	0,28
Източна м-ла	0,50	1,17	0,22	0,28
Северна м-ла	0,50	1,17	0,22	0,28
ОЦ "Люлин"				
I люлинска мл-а	0,94	1,20	0,65	0,80
II люлинска мл-а	0,66	1,20	0,30	0,65
III люлинска мл-а	0,61	1,05	0,30	0,65
IV люлинска мл-а	0,51	0,80	0,30	0,65
ВОЦ				
"Суха Река"	0,50	0,60	0,15	0,25
"Хаджи Димитър"	0,50	0,60	0,15	0,25
"Левски Г"	0,50	0,60	0,15	0,25
"Орландовци"	0,48	0,52	0,28	0,32
"Овча Купел - 1"	0,58	0,62	0,33	0,37
"Овча Купел - 2"	0,58	0,62	0,28	0,32
"Инжстрой"	0,48	0,52	0,18	0,22